



SK

Schéma zapojenia vetracej jednotky

CFL 15-WRG-PWW

Teplovodný register

(Preklad originálu)

Slovenský | Zmeny vyhradené!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
F26_001_Wolf_Standard											
					WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0						
Elektrotechnická dokumentácia											
Jednotka		CFL15 PWW, PKW									
číslo výkresu		62-34-015-004									
Vytvorené dňa		05.05.2021									
Spracované dňa		05.05.2021									
		z (skratka) FRJ									
		počet strán 15									
02	04.04.2017	KUER	dátum	05.05.2021	Jednotka	CFL15	titulný / krycí list			62-34-015-004	=
03	05.05.2021	FRJ	sprac.	FRJ	PWW, PKW					+	
změna	dátum	meno	schvál.	Povod	62-34-015-004		ODD: TRG			Art.Nr. 3065197_SK	list
							EPLAN P8 2.8.3			z	15 listy

farby kabeláže:

- hlavný prúdový okruh
: čierny
- nulový vodič
: bledomodrý
- ochranný vodič
: žltozelený
- riadiaci okruh
striedavého prúdu
: červený/červenobiely
- riadiaci okruh
jednosmerného prúdu
: tmavomodrý/tmavomodrý/biely
- beznapäťový kontakt
(cudzie
napätie)
: oranžový

POZOR!!

Pred uvedením rozvádzača do prevádzky
treba dodržať nasledovné:

1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie

2. U všetkých skrutiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).


3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.

4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.
5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble

6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolíte podľa spôsobu uloženia.

7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.

8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.

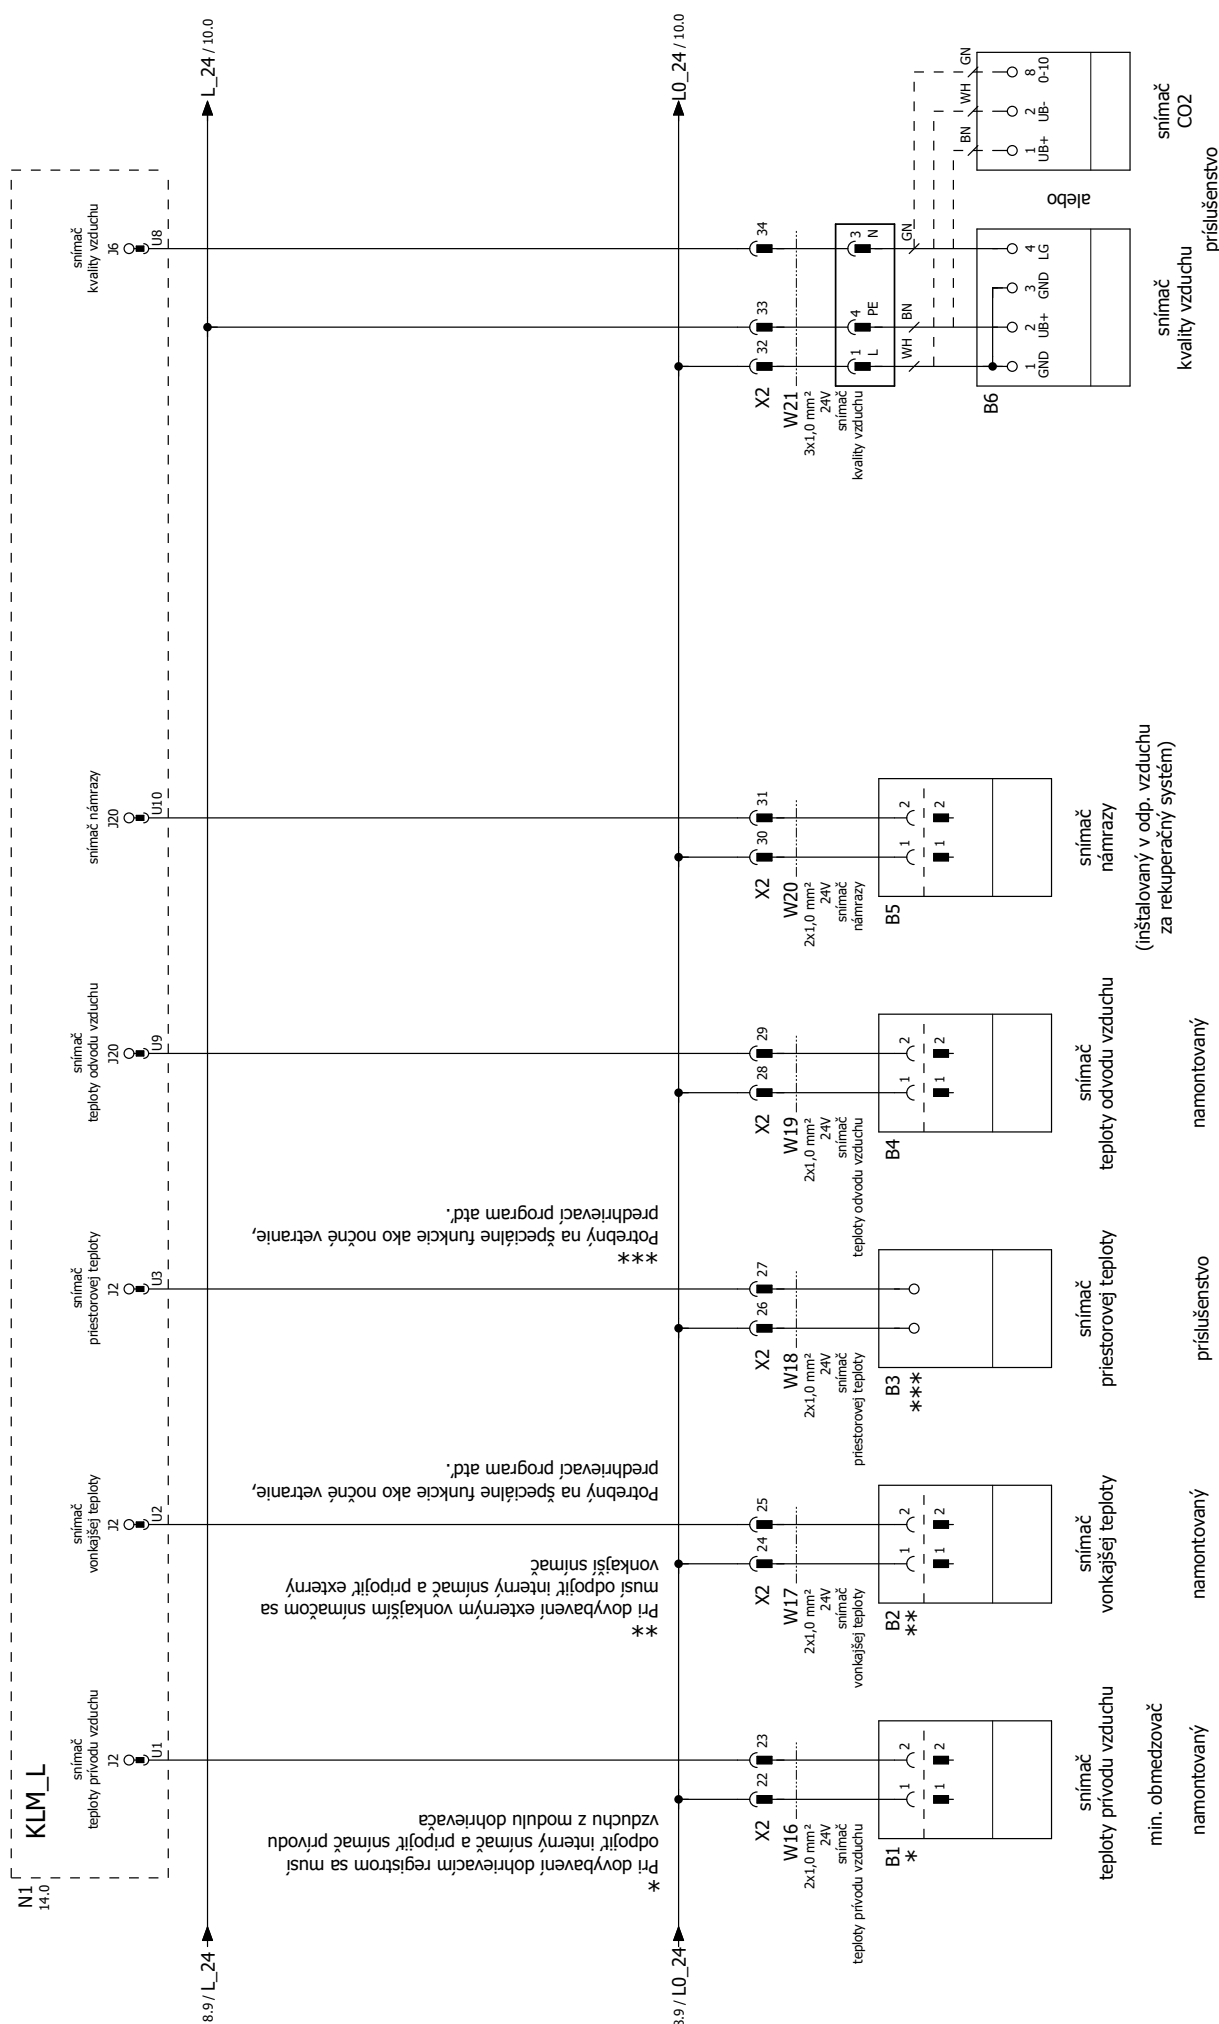
Jednotka			CFL15 PWW, PKW				POKYNY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY			62-34-015-004			=			
02	04.04.2017	KUER	dátum	05.05.2021										+		
03	05.05.2021	FRJ	sprac	FRJ												
změna	dátum	meno	schvál.	Převod	62-34-015-004		ODD: TRG		EPAN P8 2.8.3		Art.Nr. 3065197_SK		list	2		
											z	15 listy				


$$I_{nA} = 12 \text{ A}$$

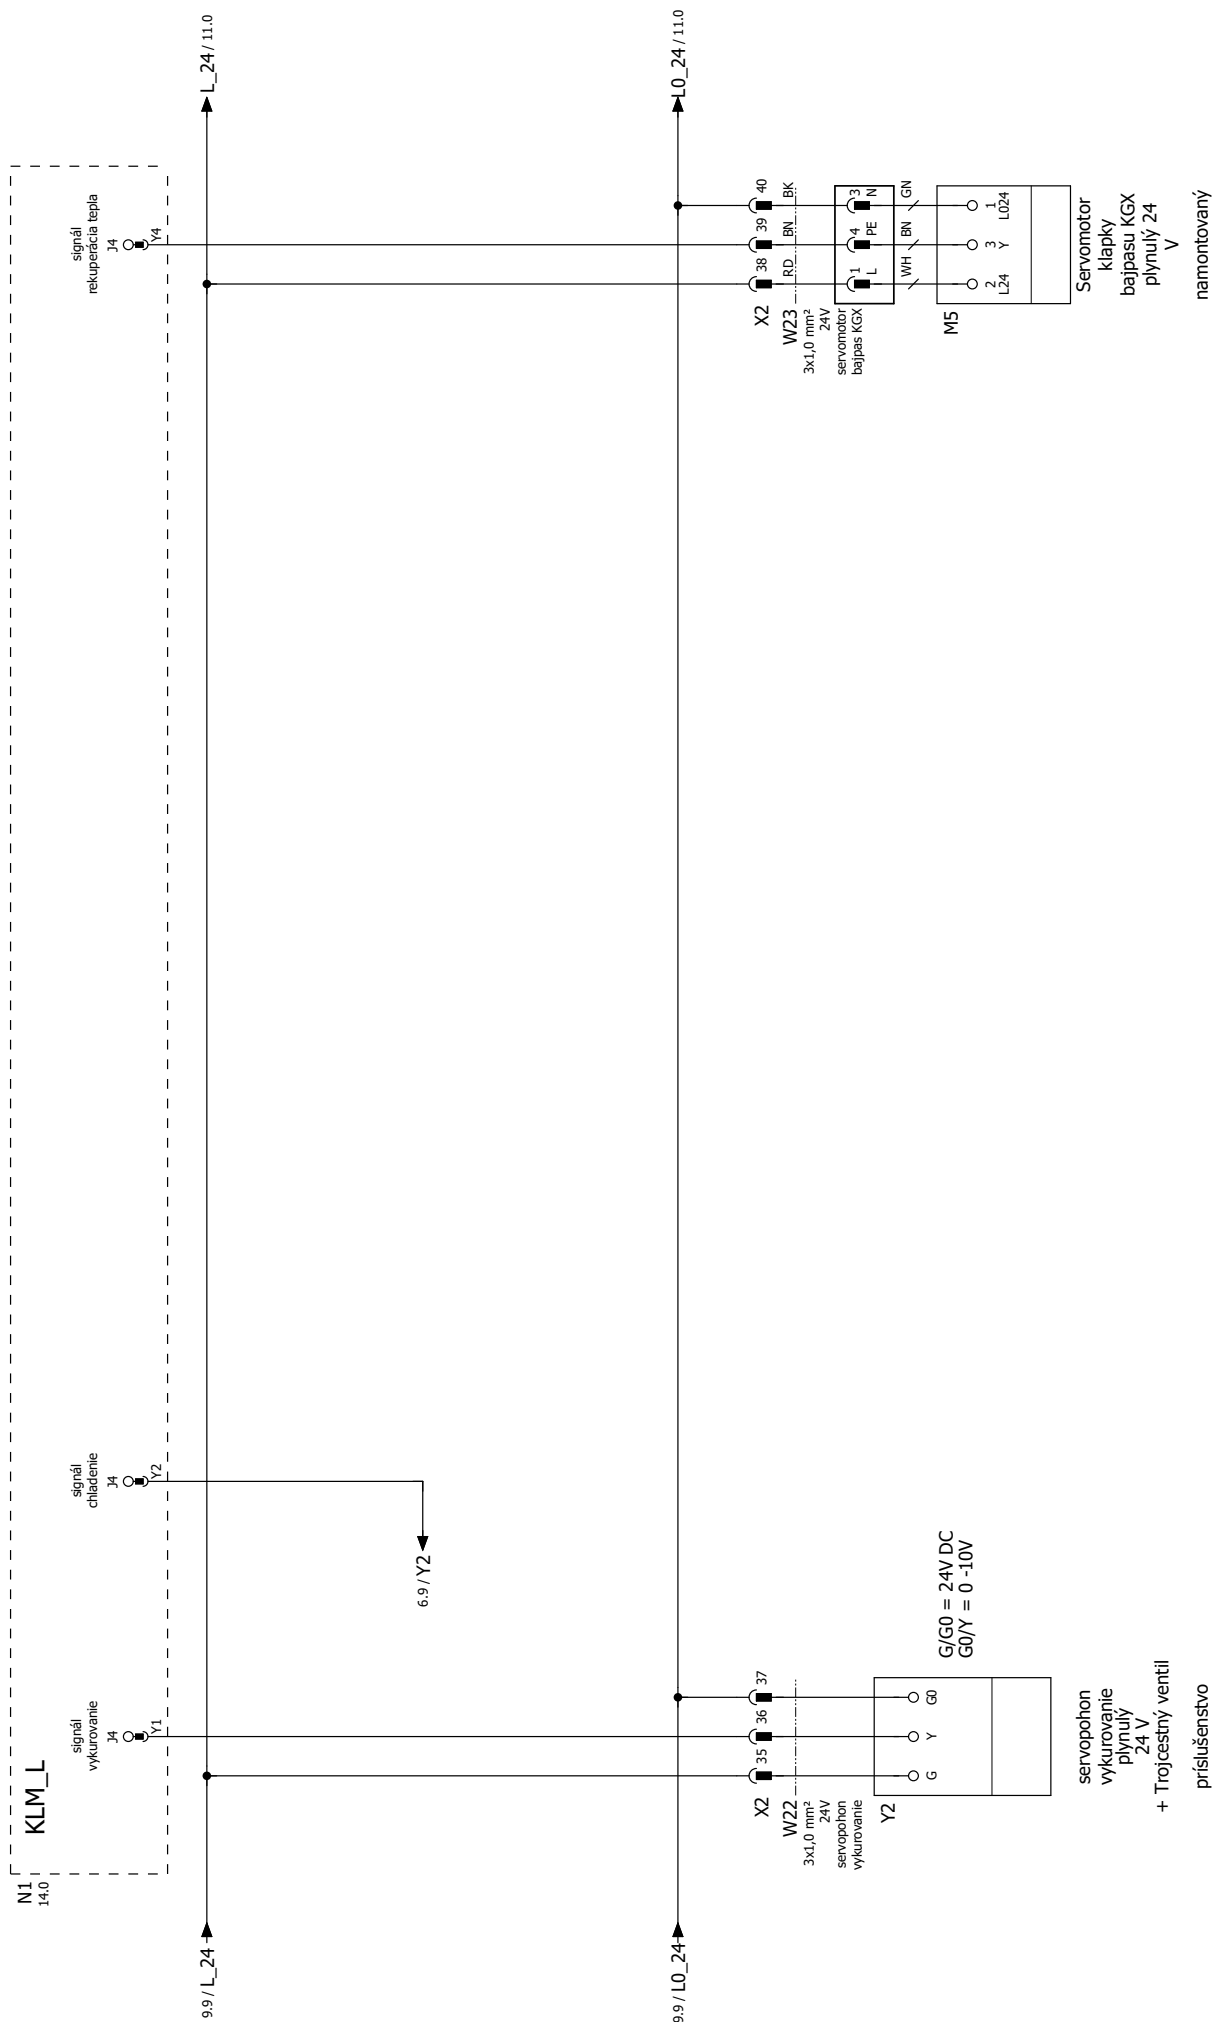
FLOW



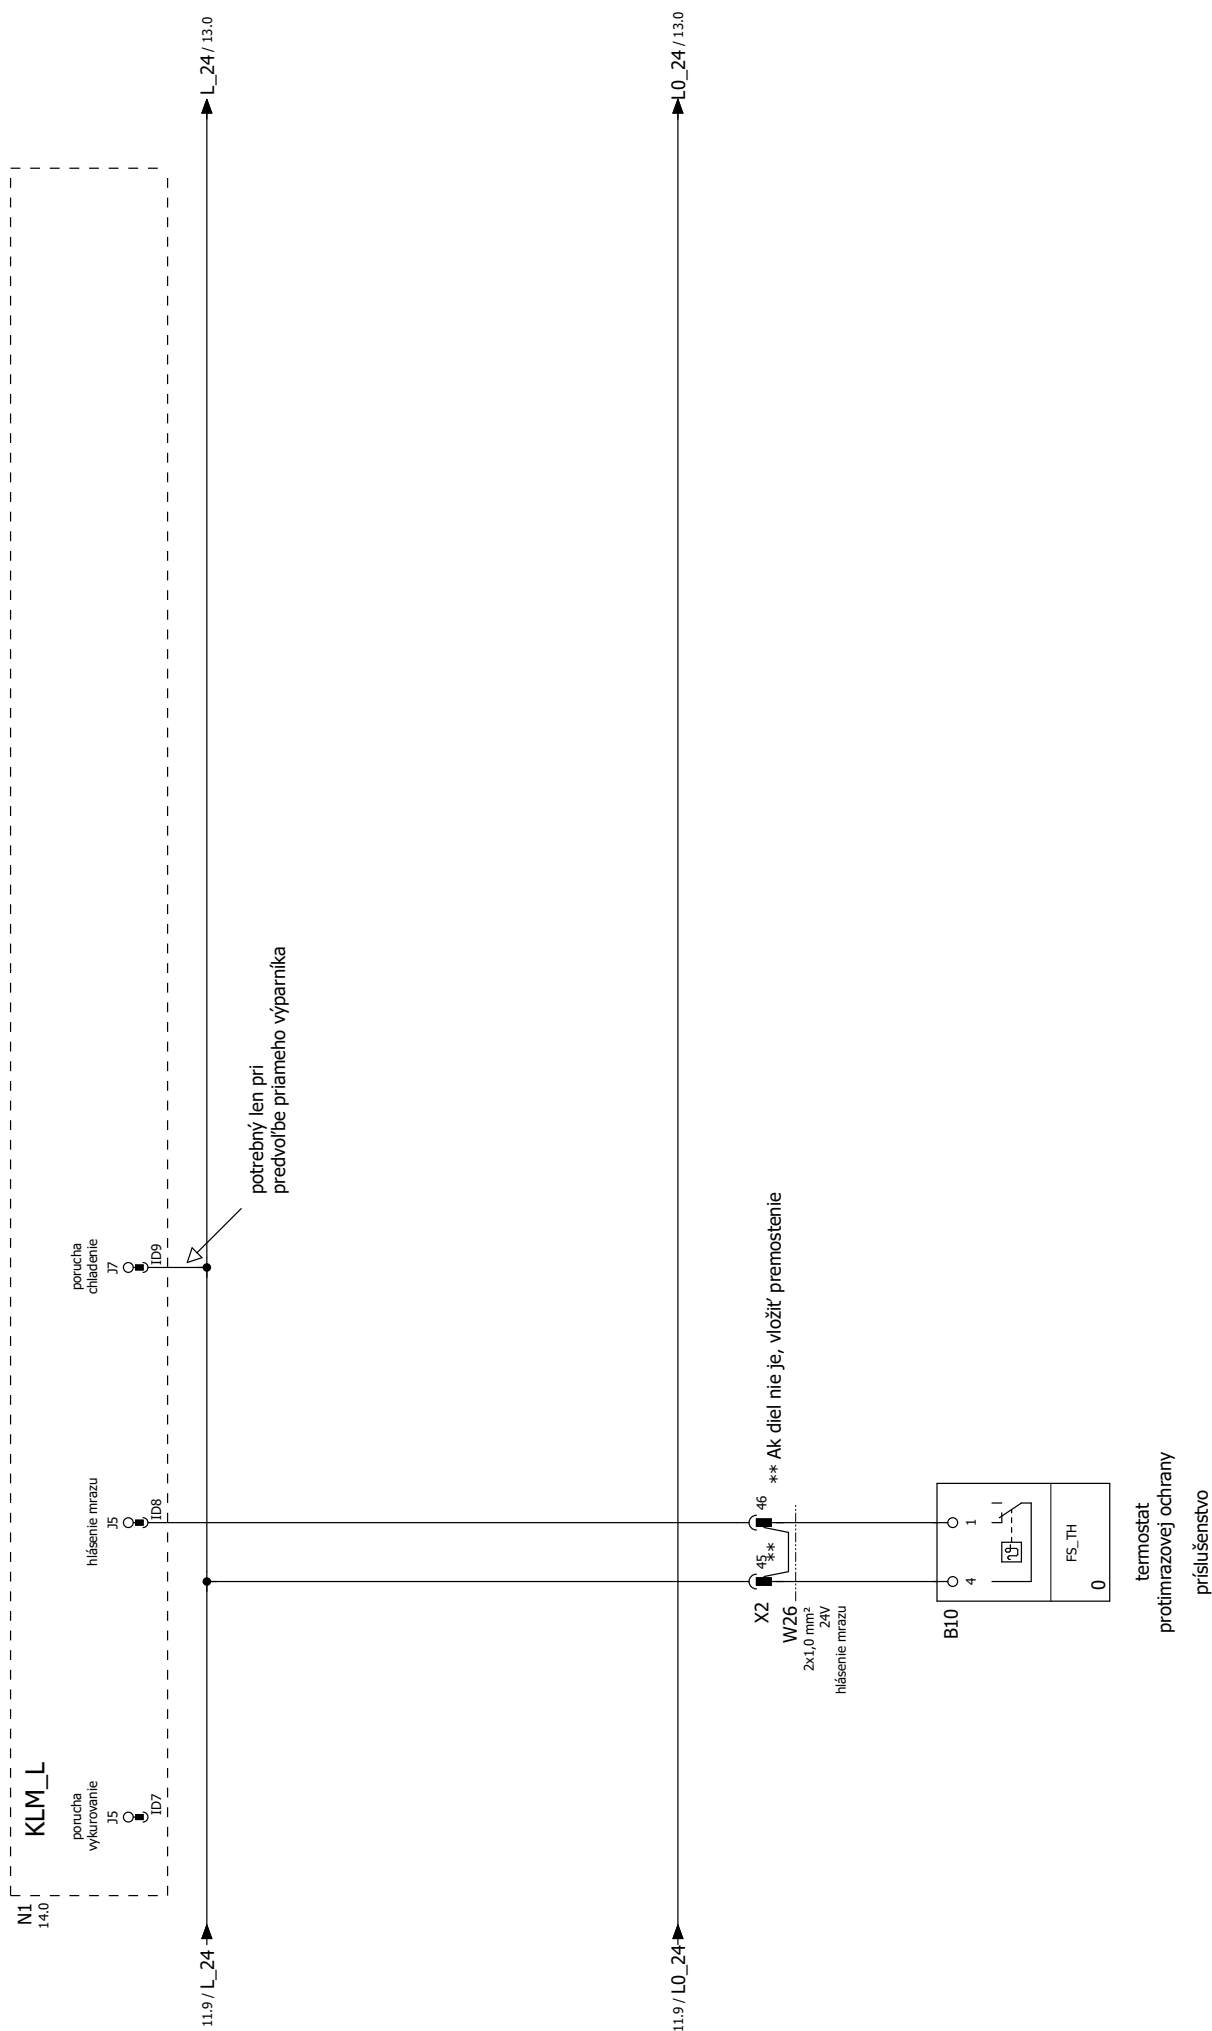





Jednotka		CFL15 PWW, PKW				SNÍMAČ TEPLOTY KVALITA VZDUCHU CO2		62-34-015-004		=	
02	04.04.2017	KUER	05.05.2021								
03	05.05.2021	FRJ	FRJ								+
zmena		dátum	meno	schvál.					ODD: TRG	EPLAN P8 2.8.3	Art.Nr. 3065197_SK
				Pôvod	62-34-015-004						list z 15 listů

[illegible]

12

[illegible]



			Jednotka		CFL15		POŽIAR SNÍMAČ TLAKU HYGROSTAT			62-34-015-004			=	
02	04.04.2017	KUER	dátum	05.05.2021	PWW, PKW									
03	05.05.2021	FRJ	sprac.	FRJ									+	
			schvál.											
			Pôvod	62-34-015-004										
zmena	dátum	meno	62-34-015-004				ODD: TRG	EPLAN P8 2.8.3	Art.Nr: 3065197_SK	list	13			
										Z	15 listv			

